

自主検査記録書（コンクリート）

支持物番号	
型	
継脚	

工事件名： _____

自主検査項目

項目	結果	特記欄
コンクリート		
品質は良いか(骨材・スランプ・空気量)	良・否	
打設後の養生は良いか	良・否	
レイタンス処理不足はないか	良・否	
クラックは無い	有・無	


測定記録

単位：mm

項目		a脚	b脚	c脚	d脚
コンクリート形状寸法検査	天端幅 a	設計値			
		測定値			
		差			
	柱体下部 b	設計値			
		測定値			
		差			
	床板出幅(躯体部) d	設計値			
		測定値			
		差			
	柱体高さ h	設計値			
		測定値			
		差			
	床板幅(躯体部) B	設計値			
		測定値			
差					
床板高さ(躯体部) t (t)	設計値				
	測定値				
	差				
中空幅 I	設計値				
	測定値				
	差				
柱	月 / 日				
	打設方法				
	生コン工場名				
	配合強度 (N/mm ²)				
	骨材最大寸法 (mm)				
床板	スランプ (cm)				
	月 / 日				
	打設方法				
	生コン工場名				
	配合強度 (N/mm ²)				
備考	骨材最大寸法 (mm)				
	スランプ (cm)				
	基礎形状寸法自主検査目標値	設計値に対し (+ mm以上)			


※目標値記入

マット以外

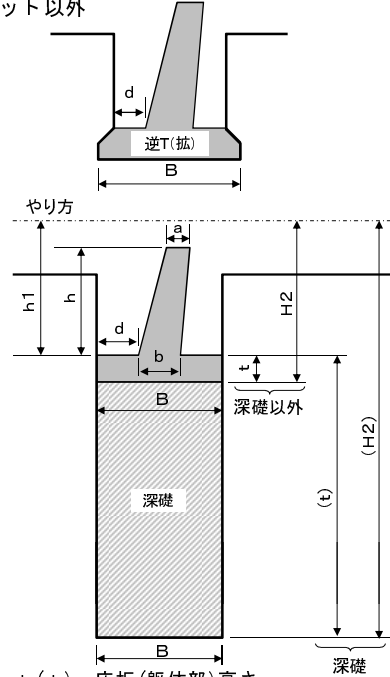

t (t) : 床板(躯体部)高さ
 逆T : H2 - h1
 深礎 : (H2) - h1
 h1 : やり方~床板(躯体部)上部
 H2 (H2) : やり方~床盤(基礎体底面)
 a:天端巾(設計値は仕上げ高を考慮)
 天端巾計算例=a+(a/2×0.1+50/√2)×0.1

マット

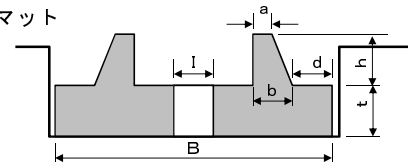

一体基礎の t は実測する。

処置・確認記録

年.月.日	検査者氏名	内 容	確認者

(全体評価・コメント)

現場代理人サイン
